

PRODUCTOVERZICHT

TLB-10 - foto-elektrische / Optische rookmelder met een levensduur van 10 jaar. Deze reageert op grotere rookdeeltjes uit het verbrandingsproces en zijn daardoor zeer gevoelig voor detectie van langzaam smelende brandhaarden in gangen, slaapkamers en woonruimtes, terwijl ongewenst alarm wordt voorkomen.

Producteigenschappen

- Geïntegreerde 10-jaar Lithium batterij.
- Gekeurd conform EN14604:2005 norm
- X-vormige kamer beschermt tegen insecten.
- Speciale software voor snelle detectie van rook en voorkomen van valse meldingen.
- Voedingsspanning schakelt automatisch uit / in wanneer de melder van de sokkel wordt los-/vastgedraaid.
- LED indicatie rood. Knippert iedere minuut bij een juiste werking van de melder. Voedingsspanning is aanwezig.
- Lage batterijspanning indicatie - Einde levensduur melding (ELM). Melder geeft 1 pieptoon per minuut. Aangezien de melder een ingebouwde batterij heeft van min. 10 jaar moet u dan de complete melder vervangen.
- ELM-pauze. Een melding dat de melder zijn einde levensduur heeft bereikt gebeurt meestal 's nachts. Met een druk op de testknop wordt deze melding gedurende 10 uur uitgesteld, waardoor de melder gedurende deze periode wel de veiligheid tegen brand kan waarborgen.
- Extra grote testknop voor het eenvoudig testen van de batterij, gevoeligheid, elektronica en sirene.
- Luid 85 dB alarm signaal. Herstelt zich automatisch wanneer de gevaarlijke situatie is opgeheven.
- Eenvoudige installatie. Bevestigingsmateriaal meegeleverd.
- Vals Alarm Controle. Met een druk op de testknop wordt het geluidssignaal tijdelijk (gedurende 10 minuten) onderdrukt indien er een ongewenste melding plaatsvindt. De melder geeft dit aan d.m.v. een knipperende LED (1 maal per 12 sec.). Als de situatie nadien veilig genoeg is, zal de melder zichzelf resetten.
- Geschikt voor verplaatsbare ruimten.

Optionele eigenschappen

Het model TLB-10i (i = interconnectable) heeft de mogelijkheid om met maximaal 15 melders te worden gekoppeld. In geval van alarm zullen alle melders een alarmsignaal afgeven. (Zie hoofdstuk Koppelen van melders en figuur 7).

VOORBEREIDINGEN

Bescherm UW omgeving tegen brand.

Als de rookmelder een alarmsignaal geeft zonder dat de testknop wordt ingedrukt, wordt in principe gewaarschuwd voor een calamiteit. In dit geval dient er onmiddellijk gereageerd te worden. Ter voorbereiding op deze situatie dienen alle bewoners op de hoogte te zijn van de te ondernemen acties. Dit vereist voorbereiding:

- Maak vluchtroutes om het gebouw in alle situaties veilig te kunnen verlaten.
- Zorg ervoor dat iedere bewoner weet hoe de rookmelder klinkt.
- Bespreek hoe iedere bewoner dient te reageren in geval van een calamiteit.
- Programmeer indien mogelijk het calamiteiten nummer (bijv. 112) in uw telefoon.
- Rookmelders voorkomen geen brand. Bespreek preventiemaatregelen om brand te voorkomen.
- Plaats bijv. ook brandblussers, blusdekens en vluchtadders.
- Oefen deze maatregelen periodiek.

Hoe te reageren in geval van alarm

1. Raak niet in paniek. Blijf rustig.
2. Het gebouw zo snel mogelijk verlaten. De deuren voor openen controleren op hitte (indien de deur heet is, is aan de andere zijde de brandhaard!). Kies desnoods een andere uitgang. Houd alle andere deuren en ramen gesloten, tenzij deze als vluchtroutes gebruikt worden. Kruip eventueel over de grond (rook stijgt namelijk naar het plafond en is bedwelmend) en stop niet om iets mee te nemen.
3. Buiten het gebouw naar een afgesproken trefpunt gaan.
4. Bel de brandweer vanaf een veilige locatie BUITEN het gebouw.
5. Controleer of iedereen aanwezig is. Ga NOOIT terug en wacht op de brandweer!

Schakel het alarm niet uit totdat u weet wat de oorzaak is en wanneer alle bewoners in veiligheid zijn buiten het gebouw. Als er sprake is van gekoppelde rookmelders, knippert de rode LED van de rookmelder die het signaal heeft afgegeven iedere seconde, terwijl dit bij de andere rookmelders 1 keer per minuut is.


KEUZE EN LOCATIE VAN MELDERS

Optische rookmelders zijn het meest geschikt voor detectie van smeulbranden en worden dan ook voornamelijk geplaatst in vluchtroutes, slaap- eet-, en woonkamers. Hittemelders worden geplaatst in die gevallen waar een rookmelder tot ongewenste meldingen kan leiden (bij CV-installaties, garages, (bij-)keukens en andere ruimtes die niet geschikt zijn voor rookmelders) door vocht, stof en insecten. NB: plaats hittemelders alleen in combinatie met rookmelders voor een optimale beveiliging en nooit in vluchtwegen. Voor een MINIMALE beveiliging is het de eis om rookmelders te plaatsen in de vluchtroute op iedere verdieping (hal en overloop) en binnen 3 meter van de slaapkamerdeur. Het is dus mogelijk dat er meerdere rookmelders geïnstalleerd dienen te worden. Dit is het geval bij hallen en gangen langer dan 15 meter. Indien mogelijk de melders met elkaar koppelen, zodat een alarm overal in het gebouw goed hoorbaar is.

Nieuwbouw- en renovatiewoningen dienen te voldoen aan het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit verwijst naar de NEN 2555, de standaard voor rookmelders. Hierin worden de producteisen en locaties beschreven.


Aanbevolen locaties in gelijkvloerse woningen (fig 1.)

- Rookmelder voor minimale beveiliging
- Rookmelder voor extra beveiliging
- ▽ Hittemelders voor extra beveiliging

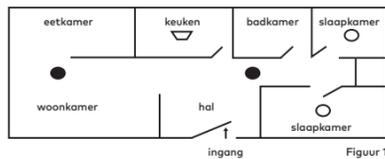


Figuur 1

Aanbevolen locaties voor rookmelders in gelijkvloerse woningen met meerdere slaapkamergebieden (fig 2.)

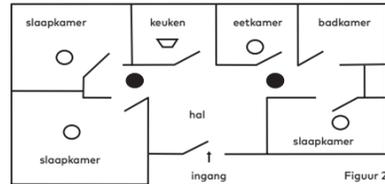

Figuur 2

Aanbevolen locaties voor rookmelders in eengezinswoningen met meerdere verdiepingen (fig 3.)

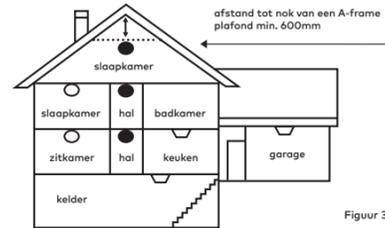

Figuur 3

Gedetailleerde plaatsing rookmelders per ruimte (fig 4.)

1. Installeer minimaal een rookmelder in de vluchtweg op iedere verdieping.
2. Het detectie-element bij rookmelders installeren tussen 25 en 600 mm van het plafond. Bij hittemelders tussen 25 en 150 mm.
3. Plaats melders bij voorkeur midden in de ruimte, echter minimaal 300 mm van muren en minimaal 500 mm van hoeken, ventilatie en lichtbronnen.
4. Indien plafondmontage niet mogelijk is (fig.4) mogen rookmelders aan de muur worden geplaatst met de restricties - dat de ruimte niet langer is dan 10 meter - de totale oppervlakte niet groter is dan 50 m²
Het detectie-element:
 - a) tussen 150 en 300 mm onder het plafond gemonteerd is.
 - b) boven raam- en deuropeningen gemonteerd is.
 - c) niet in de omgeving van ventilatieroosters gemonteerd is.
 - d) hittemelders daarentegen mogen nooit aan de muur worden bevestigd.
5. Plaatsing van rookmelders in de hal en overloop op max. 3m. afstand van de slaapkamers, zodat het geluidsniveau goed hoorbaar is en blijft, ook bij gesloten deuren.
6. Ieder punt in een ruimte dient zich binnen een afstand van 7,5 m. van de melder te bevinden.

Waar niet plaatsen

De levensduur van zowel de rookmelder als de batterij kan aanzienlijk worden verkort wanneer de melder wordt gemonteerd op een niet juiste locatie of indien de omgevingsfactoren niet optimaal zijn. Plaats daarom geen rookmelders:

1. in ruimten waarin de temperatuur beneden 5°C kan dalen of boven 39°C kan stijgen.
2. naast apparaten of ruimten waarin regelmatig een normale verbranding plaatsvindt (keukens, garages, wasruimten, bij CV installaties en bijkeukens).
3. in ruimten met een hoog vochtgehalte zoals een badkamer of direct naast een vaatwasser of wasmachine. De rookalarmeren moeten hier op een afstand van tenminste 3 meter worden aangebracht.
4. in luchtstromen van ventilatoren, kachels, deuren en ramen.
5. in extreem stoffige ruimten of op plaatsen met veel insecten. Kleine deeltjes storen de werking van het rookalarm.
6. op slecht geïsoleerde plafonds of muren. Koude luchtlagen kunnen de detectie van rook strekken.
7. in de omgeving van objecten die de detectie van rook kunnen blokkeren, bijv. plafonddecoraties.
8. in ruimten waar veel wordt gerookt. Sigarettenrook en nicotineaanlag belemmeren een juiste werking van de melder.
9. in de nabijheid van TL-verlichting. Plaats de melder minimaal 1500 mm van deze lichtbron.
10. binnen een afstand van 600 mm t.o.v. de nok van een A-frame plafond bijv. zolderverdieping. Stilstaande lucht belemmert de rook om in de melder te komen. (zie fig. 3).

Houd bij het plaatsen van een rookmelder altijd rekening met de ter plaatse geldende bouwvoorschriften en aanbevelingen van de brandweer.

INSTALLATIEPROCEDURE

Verwijder de melder van de grondplaat. De melder wordt los op de grondplaat aangeleverd waarbij de batterij is uitgeschakeld. Als het product al voor de installatie is geactiveerd, druk dan de vergrendeling aan de zijkant van de melder in (zie fig. 5) en draai de melder tegen de wijzers van de klok in (linksom), terwijl de bevestigingsplaat wordt vastgehouden.

Monteer de grondplaat op de juiste locatie aan het plafond d.m.v. de meegeleverde schroeven en pluggen. Gebruik hiervoor de montage-sleuven in de grondplaat. Lijn de melder uit m.b.v. de pijlaanduidingen (fig. 6) zowel op de montageplaat als de melder. Draai nu voorzichtig met de wijzers van de klok mee, de melder vast op de montageplaat. De melder borgt zichzelf automatisch en is nu ingeschakeld. Om de melder los te koppelen van de montageplaat dient de pal (vergrendeling) aan de zijkant van de melder te worden ingedrukt. Draai de melder vervolgens tegen de wijzers van de klok in los.

LET OP: De melder is nu tevens uitgeschakeld!

Koppelen van melders

De model TLB-10i is geschikt om gekoppeld te worden met andere melders (maximaal 15 stuks). Aan de zijkant van deze modellen bevindt zich een 2-polige aansluitklem. Gebruik voor de koppeling bijv. een tweelingsnoer met een aderdiameter van 0,75 tot 1,5 mm² en polariteitaanduiding. Let bij de aansluiting dat + op + aangesloten wordt en - op -. Strip de isolatie 8 tot 12 mm. Zie fig.7, druk met de punt van een schroevendraaier of potlood de witte klem (A) in en voer de kabel in (B). Om de kabel te verwijderen dient de witte klem te worden ingedrukt (A). Trek vervolgens de kabel uit de opening (B).

Test vervolgens de werking van alle gekoppelde melders. Druk op de testknop van een willekeurige melder. Deze melder komt nu in alarm (3 tonen). Na deze cyclus worden de gekoppelde melders aangestuurd en laten tevens 3 luide tonen horen. Herhaal dit voor alle melders in het zelfde netwerk.

Gebruikersinformatie

WAARSCHUWINGEN:

- VERF DE ROOKMELDER NIET
- PLAK DE ROOKMELDER NIET AF
- HOUD DE MELDER BUITEN BEREIK VAN KINDEREN

Onderhoud


1. Test de melders wekelijks en let erop dat alle gekoppelde melders binnen 10 seconde 3 pieptonen geven. Houd tijdens het testen een armlengte afstand van de melders. Het geluidssignaal heeft een dusdanig volume (85 dB op 3 meter) waardoor het gehoor beschadigd kan raken.
2. Stofzuig de melder elke 2 maanden, niet met de stofzuigermond, maar gebruik het zachte borstel mondstuk. Daarnaast afnemen met een vochtige doek.

Op de melder en de ingesloten batterij wordt 10 jaar garantie gegeven, inclusief wekelijkse testen. Toch kan het voorkomen dat de levensduur van de melder niet wordt gehaald door een schadelijke omgeving, foute plaatsing, slecht onderhoud en het niet navolgen van deze gebruikershandleiding. Foute plaatsing en slecht onderhoud kan storingen en schade aan de melder opleveren waardoor de garantie komt te vervallen.


Vol alarm - BRAND -	Drievoudig luid alarmsignaal met interval van 4 sec. met knipperende LED	••• ••• ••• •••
Lage batterijspanning	Enkele pieptoon per minuut	• • • •
Testknop vast	Enkele pieptoon per 11 sec.	• • • •
Storing	Dubbele pieptoon per minuut	•• •• •• ••

Signalen van de rookmelder


Bewaar de melder voor de installatie niet op plekken met een temperatuur beneden de 5°C, boven de 39°C en in te lage luchtvochtigheid. Dit veroorzaakt onnodig piepen en storingen na installatie van de melder. Als de melder langdurig onder deze gestelde condities blijft of door frequente en langdurig afgaan door bijv. sigarettenrook, stoom, spuitbussen en condensatie vervalt de garantie.

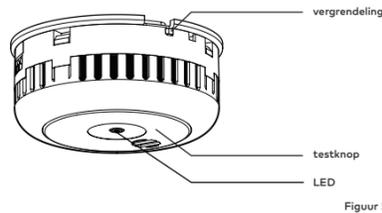

Figuur 5

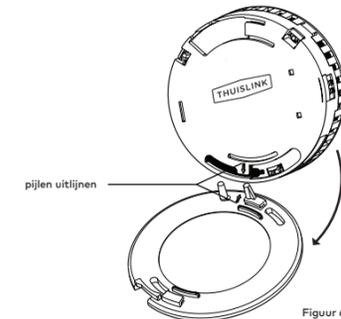

Figuur 6

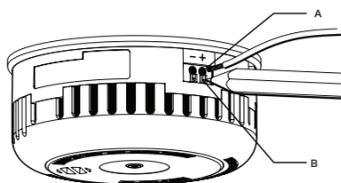

Figuur 7

Storingen

De Batterij van de melder is niet vervangbaar en geeft bij einde levensduur melding (ELM) 1 pieptoon per minuut gedurende 1 maand. Als deze melding 's nachts plaats vind, kunt u de testknop indrukken waardoor deze melding voor 10 uur wordt uitgeschakeld. Vervang de melder dan zo snel mogelijk.

Naast de reeds genoemde signalen zijn er nog drie problemen die voor kunnen komen:

1. De melder geeft 2 tonen per minuut. (duidt op een storing).
2. De melder komt niet in alarm wanneer de testknop wordt ingedrukt.
3. De LED indicatie is continu uit of aan.

Probeer het volgende:

1. Kijk voor uitwendige beschadigingen aan de melder.
2. Probeer de melder te reinigen (zie onderhoud).
3. Kijk of dat de testknop niet vast zit.

Wanneer bovenstaande acties niet helpen is er mogelijk een defect. Probeer de melder nooit zelf te openen! Hiermee komt de garantie te vervallen!

BEPERKINGEN VAN ROOKMELDER

Het rookalarm is uitsluitend geconcepied voor toepassing in eengezinswoningen (niet voor bedrijfsruimten). In gebouwen met meerdere woningen moeten in elke woning afzonderlijke rookalarmeren worden aangebracht. Rookalarmeren kunnen het alarm alleen activeren als zij rook registreren. Rookalarmeren reageren op verbrandingsdeeltjes in de lucht, dus niet op hitte, vlammen of gas. Dit rookalarm is zodanig ontworpen dat het bij een zich verspreidend vuur een duidelijk hoorbaar alarmsignaal geeft. Veel branden ontwikkelen zich echter heel snel, leiden tot explosies of worden aangestoken. Branden kunnen ook ontstaan door nalatigheid of zorgeloosheid. Het is mogelijk dat de rook het rookalarm NIET SNEL GENOEG bereikt om de bewoners de kans te geven de woning op tijd te verlaten. Rookalarmeren bieden geen onbeperkte bescherming. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat een rookalarm uitvalt. Daarom moeten de rookalarmeren wekelijks gecontroleerd en na 10 jaar vervangen worden. Als het alarmsignaal klinkt terwijl de rookmelder NIET wordt getest, meldt de rookmelder de aanwezigheid van rook. HET KLINKEN VAN HET ALARMSIGNAAL VEREIST ALTIJD ONMIDDELIJKE AANDACHT EN REACTIE!

GARANTIE. BEPERKTE GARANTIE

Weckx B.V. garandeert de oorspronkelijke koper dat de bijgevoegde rookmelder vrij is van gebreken in materiaal en vakmanschap bij normaal particulier gebruik en onderhoud gedurende een periode van 10 jaar voor de TLB-10 en TLB-10i vanaf de datum van aankoop. De garantie op de vervanging, geldt voor de resterende periode van de oorspronkelijke garantie van het oorspronkelijk gekochte alarm - dat is vanaf de datum van aankoop en niet vanaf de datum van ontvangst van het vervangend product. Weckx B.V. behoudt zich het recht voor om een alternatief product aan te bieden dat vergelijkbaar is met het te vervangen product als het oorspronkelijke model niet meer beschikbaar of in voorraad is. Deze garantie dekt geen schade als gevolg van een ongeval, misbruik, demontage, onjuist gebruik of gebrek aan redelijke zorg voor het product of toepassingen die niet in overeenstemming zijn met de gebruiksaanwijzing. Het dekt geen gebeurtenissen en omstandigheden die buiten de controle van Weckx B.V. liggen, zoals overmacht (brand, noodweer enz.). Het is niet van toepassing op winkels, service centers, distributeurs of agenten. Weckx B.V. erkent geen wijzigingen aan deze garantie gemaakt door derden. Weckx B.V. is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door de schending van een expliciete of impliciete garantie. Behalve voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel in duur beperkt tot 10 jaar. Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten. Behalve in geval van overlijden of lichamelijk letsel, is Weckx B.V. niet aansprakelijk voor enig verlies van gebruik, schade, kosten of boetes met betrekking tot dit product, voor alle verlies, schade of indirecte of gevolgschade kosten die door u of een andere gebruiker van dit product zijn opgelopen. Als een vervanging onder garantie vereist is, retourneert u het product naar uw leverancier.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING OP EEN VEILIGE PLAATS!

THUISLINK

rookmelder
lithium batterij gevoed gedurende 10 jaar
détecteur de fumée
pile au lithium alimentée pendant 10 ans

handleiding / manuel



2797 CPR 706070
BS EN 14604:2005/AC:2008
Rookmelders / détecteurs de fumée
DOP22003

Raadpleeg en bewaar voor nadere informatie de handleiding!



KM 623822
BS EN 14604:2005

APERÇU PRODUIT

TLB-10 - détecteur de fumée photoélectrique/optique à durée de vie de 10 ans. Il réagit aux plus grosses particules de fumée issues du processus de combustion et est donc très sensible pour détecter les feux qui couvent lentement dans les couloirs, les chambres et les pièces à vivre, tout en évitant les alarmes intempestives.

Caractéristiques du produit

- Pile au lithium intégrée d'une durée de 10 ans.
- Approuvé selon la norme EN14604:2005
- Chambre en forme de X protégée des insectes.
- Logiciel spécial pour la détection rapide de la fumée et la prévention des fausses alarmes.
- La tension d'alimentation s'éteint / s'allume automatiquement lorsque le détecteur est retiré de la base.
- Témoin LED rouge. Clignote toutes les minutes lorsque le détecteur fonctionne correctement. Le détecteur est sous tension.
- Indication de tension faible de la pile - Avertissement de fin de vie (ELM). Le détecteur émet 1 bip par minute. Comme le détecteur a une pile intégrée de minimum 10 ans, vous devez remplacer l'ensemble du détecteur.
- Pause ELM. Une notification indiquant que le détecteur a atteint sa fin de vie survient généralement la nuit. En appuyant sur le bouton de test, cette notification est retardée de 10 heures, ce qui permet au détecteur de maintenir la sécurité incendie pendant cette période.
- Le grand bouton de test permet de tester facilement la pile, la sensibilité, l'électronique et l'alarme.
- Signal d'alarme puissant de 85 dB. Se rétablit automatiquement lorsque la situation dangereuse a disparu.
- Installation facile. Matériel de montage inclus.
- Contrôle des fausses alarmes. Presser une fois sur le bouton de test supprime le signal sonore en cas d'alarme non désirée (pendant 10 minutes). Le détecteur l'indique au moyen du témoin LED clignotant (1 fois toutes les 12 secondes). Si la situation est suffisamment sûre par la suite, le détecteur se réinitialise.
- Convient aux espaces mobiles.

Caractéristiques en option

Le modèle TLB-10i (i = interconnectable) peut être couplé à un maximum de 15 détecteurs. En cas d'alarme, tous les détecteurs émettent un signal d'alarme. (Voir le chapitre Coupler les détecteurs et la figure 7).

PRÉPARATIFS

Protégez VOTRE environnement contre le feu.

- Si le détecteur de fumée déclenche une alarme sans que vous ayez appuyé sur le bouton de test, il vous avertit en fait d'une urgence. Dans ce cas, il faut entrer immédiatement en action. Pour se préparer à cette situation, tous les résidents doivent être informés des mesures à prendre. Cela nécessite une préparation :
- Créez des itinéraires d'évacuation pour sortir en toute sécurité du bâtiment dans toutes les situations.
 - Veillez à ce que chaque résident sache comment fonctionne le détecteur de fumée.
 - Discutez de la façon dont chaque résident doit réagir en cas d'urgence.
 - Si possible, programmez le numéro d'urgence (par exemple le 112) sur votre téléphone.
 - Les détecteurs de fumée ne préviennent pas les incendies. Discutez des mesures de prévention pour éviter les incendies.
 - Installez également des extincteurs, des couvertures antifeu et des échelles de secours, par exemple.
 - Exercez-vous ensemble à ces mesures de façon périodique

Comment réagir en cas d'alarme

1. Ne paniquez pas. Restez calme.
2. Quittez le bâtiment dès que possible. Vérifiez si les portes sont chaudes avant de les ouvrir (si la porte est chaude, le feu est de l'autre côté !). Si nécessaire, choisissez une autre sortie. Gardez toutes les autres portes et fenêtres fermées, à moins qu'elles ne soient utilisées comme itinéraires d'évacuation. Si nécessaire, rampez sur le sol (la fumée monte au plafond et provoque une intoxication) et ne vous arrêtez pas pour emporter quelque chose avec vous.
3. À l'extérieur du bâtiment, rendez-vous au point de rencontre convenu à l'avance.
4. Appelez les pompiers depuis un endroit sûr à l'EXTÉRIEUR du bâtiment.
5. Vérifiez que tous les résidents sont présents. Ne retournez JAMAIS sur vos pas et attendez les pompiers !!


Ne désactivez pas l'alarme avant d'en connaître la cause et lorsque tous les résidents sont en sécurité à l'extérieur du bâtiment. Si vous avez couplé des détecteurs de fumée, le témoin rouge de celui qui fournit le signal clignote toutes les secondes, et le témoin rouge des autres détecteurs de fumée clignote une fois par minute.

CHOIX ET EMPLACEMENT DES DÉTECTEURS


Les détecteurs de fumée optiques sont les mieux adaptés à la détection des feux couvants et sont principalement installés sur les itinéraires d'évacuation et dans les chambres, les salles à manger et les salons. Les détecteurs de chaleur sont installés dans les cas où un détecteur de fumée pourrait entraîner des alarmes intempestives (chaufferies, garages, buanderies, et autres pièces qui ne conviennent pas aux détecteurs de fumée) en raison de l'humidité, de la poussière et des insectes. Remarque : pour une protection maximale, n'installez les détecteurs de chaleur qu'en association avec des détecteurs de fumée, et jamais sur les itinéraires d'évacuation. Pour une protection MINIMALE, des détecteurs de fumée sont requis sur l'itinéraire d'évacuation à chaque étage (couloir et palier) et à moins de 3 mètres de la porte de la chambre, vous devrez peut-être installer plus d'un détecteur de fumée. C'est le cas pour les halls et les couloirs de plus de 15 mètres. Si possible, coupez les détecteurs afin qu'une alarme puisse être entendue dans tout le bâtiment.

Les nouvelles constructions et les rénovations doivent être conformes au Décret sur la construction. Le Décret sur la construction fait référence à la norme NEN 2555, la norme pour les détecteurs de fumée. Ceci décrit les exigences et les emplacements du produit.


Emplacements recommandés dans les maisons de plain-pied (fig 1.)

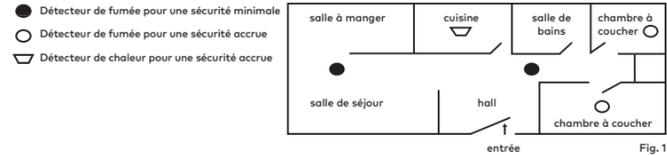

Emplacements recommandés des détecteurs de fumée dans les maisons de plain-pied avec plusieurs chambres à coucher (fig 2.)

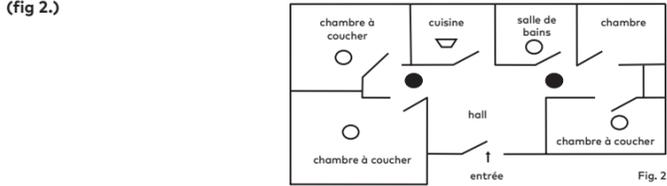

Emplacements recommandés pour les détecteurs de fumée dans les maisons individuelles à plusieurs étages (fig 3.)

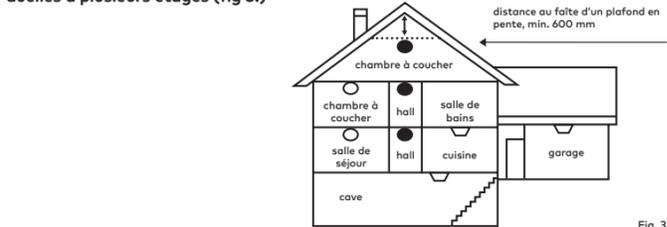

Installation détaillée des détecteurs de fumée par pièce (fig 4.)

1. Installez au moins un détecteur de fumée sur l'itinéraire d'évacuation à chaque étage.
2. Installez l'élément de détection en cas de détecteurs de fumée entre 25 et 600 mm du plafond. Pour les détecteurs de chaleur entre 25 et 150 mm.
3. Placez les détecteurs de préférence au centre de la pièce, à au moins 300 mm des murs et à au moins 300 mm des murs et à au moins 500 mm des coins, de la ventilation et des sources de lumière.
4. Si l'installation au plafond n'est pas possible (fig.4), les détecteurs de fumée peuvent être montés sur le mur avec les restrictions suivantes
 - le mur ne fait pas plus de 10 mètres
 - la surface totale ne dépasse pas 50 m²L'élément de détection :
 - a) est monté entre 150 et 300 mm sous le plafond.
 - b) est monté au-dessus des encadrements de fenêtres et de portes.
 - c) n'est pas monté à proximité de grilles de ventilation.
 - d) les détecteurs de chaleur, par contre, ne doivent jamais être fixés au mur.
5. Installez des détecteurs de fumée dans le hall et sur le palier à maximum 3 m des chambres à coucher de sorte que le niveau sonore soit et reste clairement audible, même lorsque les portes sont fermées.
6. Chaque point d'une pièce doit se trouver à moins de 7,5 m du détecteur.

Où ne pas les installer

La durée de vie du détecteur de fumée et de la pile peut être considérablement réduite si l'appareil est installé dans un endroit inapproprié ou si les conditions environnementales ne sont pas optimales. Par conséquent, n'installez pas de détecteurs de fumée :

1. dans les pièces où la température peut descendre en dessous de 5 °C ou monter au-dessus de 39 °C.
2. à proximité d'appareils ou de pièces dans lesquels une combustion normale a lieu régulièrement (cuisines, garages, buanderies, à proximité d'installations de chauffage central et de pièces de service).
3. dans les pièces à hygrométrie élevée comme la salle de bains ou directement à côté d'un lave-vaisselle ou d'un lave-linge. Les détecteurs de fumée doivent être installés ici à une distance d'au moins 3 mètres.
4. à proximité des flux d'air provenant de ventilateurs, de chauffages, de portes et de fenêtres.
5. dans des pièces extrêmement poussiéreuses ou dans des endroits où il y a beaucoup d'insectes. Les petites particules pourraient interférer avec le fonctionnement du détecteur de fumée.
6. sur des plafonds ou des murs mal isolés. Les couches d'air froid peuvent empêcher la détection de la fumée.
7. à proximité d'objets susceptibles de bloquer la détection de la fumée, par exemple des décorations de plafond.
8. dans les endroits où l'on fume beaucoup. La fumée de cigarette et les dépôts de nicotine empêchent le bon fonctionnement du détecteur.
9. à proximité d'un éclairage fluorescent. Placez le détecteur à au moins 1,5 m de cette source de lumière.
10. à moins de 600 mm du faite d'un plafond en pente, par exemple dans un grenier. L'air stagnant empêche la fumée de pénétrer dans le détecteur. (voir fig. 3).

Lorsque vous installez un détecteur de fumée, respectez toujours les réglementations locales en matière de construction et les recommandations des services d'incendie et de secours.

PROCÉDURE D'INSTALLATION

Retirez le détecteur de la plaque de base. Le détecteur est connecté sans être vissé à la plaque de base avec la pile mise hors service. Si le produit a déjà été activé avant l'installation, appuyez sur le dispositif de verrouillage sur le côté du détecteur (voir Fig. 5) et tournez le détecteur dans le sens antihoraire (vers la gauche), pendant que la plaque de montage est en train d'être fixé.

Montez la plaque de base à l'endroit approprié du plafond à l'aide des vis et des chevilles fournies. Utilisez les fentes de montage de la plaque de base. Alignez le détecteur avec les flèches d'indication (Fig.). 6) à la fois sur la plaque de montage et sur le détecteur. Vissez ensuite soigneusement le détecteur dans le sens horaire sur la plaque de montage. Le détecteur se sécurise automatiquement et est maintenant en marche. Pour déconnecter le détecteur de la plaque de montage, appuyez sur le loquet (verrouillage) situé sur le côté du détecteur. Dévissez le détecteur en le tournant dans le sens antihoraire.

ATTENTION : Le détecteur est maintenant désactivé !

Coupler les détecteurs

Le modèle TLB-10i peut être associé à d'autres détecteurs (jusqu'à 15 unités). Il y a une borne à deux pôles sur le côté de ce modèle. Utilisez par exemple un câble double avec une section de 0,75 à 1,5 mm² et une indication de polarité pour le couplage. Lors du branchement, assurez-vous que le + est connecté au + et le - au -. Dénudez l'isolation de 8 à 12 mm. Voir fig.7, appuyez sur le pôle blanc (A) avec la pointe d'un tournevis ou d'un crayon et insérez le câble (B). Pour retirer le câble, appuyez sur le pôle blanc (A). Tirez ensuite le câble hors de l'ouverture (B).

Testez ensuite le fonctionnement de tous les détecteurs couplés. Appuyez sur le bouton de test de n'importe quel détecteur. Ce détecteur va maintenant se mettre en mode alarme (3 tonalités). Après ce cycle, les détecteurs couplés sont activés et émettent également 3 tonalités fortes. Répétez cette opération pour tous les détecteurs du même réseau.

Informations pour l'utilisateur

AVERTISSEMENTS :

- NE PAS PEINDRE LE DÉTECTEUR DE FUMÉE
- NE PAS METTRE DE RUBAN ADHÉSIF SUR LE DÉTECTEUR DE FUMÉE
- GARDEZ LE DÉTECTEUR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

Maintenance

1. Faites un test hebdomadaire et vérifiez que tous les détecteurs couplés émettent 3 bips enéandans 10 secondes. Tenez-vous à une distance d'un bras du détecteur pendant le test. Le signal sonore est d'un volume tel (85 dB à 3 mètres) qu'il peut endommager l'ouïe.
2. Passez l'aspirateur sur le détecteur tous les 2 mois, non pas avec l'embout de l'aspirateur, mais avec l'embout à brosse douce. Essayez-le également avec un chiffon humide.

Le détecteur et la pile incluse sont garantis pendant 10 ans, y compris les tests hebdomadaires. Néanmoins, il peut arriver que la durée de vie puisse être limitée par un environnement nocif, une installation défectueuse, un mauvais entretien et le non-respect de ce manuel d'utilisation. Une installation défectueuse et un mauvais entretien peuvent entraîner des pannes et des dommages au détecteur qui rendront la garantie caduque.

Alarme complète - INCENDIE -	Triple signal d'alarme fort avec intervalle de 4 secondes et LED clignotante	••• ••• ••• •••
Tension de la pile faible	Bip simple par minute	• • • •
Bouton de test coincé	Quelques bips tous les les 11 secondes	• • • •
Panne	Bip double par minute	•• •• •• ••

Signaux du détecteur de fumée

Avant l'installation, ne rangez pas le détecteur dans des endroits où la température est inférieure à 5 °C, supérieure à 39 °C ou dans une humidité excessivement faible. Cela provoque des bips inutiles et des pannes après l'installation du détecteur. Si le détecteur devait rester longtemps dans ces conditions ou était fréquemment activé par la fumée de cigarette, la vapeur, les aérosols et la condensation, la garantie est caduque.

Pannes

La pile du détecteur est remplaçable et émet un bip toutes les minutes pendant 1 mois lorsqu'elle est en fin de vie (ELM). Si l'alarme devait se déclencher la nuit, vous pouvez appuyer sur le bouton de test pour annuler l'alarme pour une durée de 10 heures. Remplacez le détecteur dès que possible. En plus des signaux déjà mentionnés, trois autres problèmes peuvent survenir :

1. Le détecteur émet 2 bips par minute. (indique une panne).
2. Le détecteur n'émet pas d'alarme lorsque vous appuyez sur le bouton de test.
3. Le témoin LED est continuellement éteint ou allumé.

Essayez ce qui suit :

1. Recherchez des dommages externes sur le détecteur.
2. Essayez de nettoyer le détecteur (voir entretien).
3. Vérifiez que le bouton de test n'est pas bloqué.

Si les actions ci-dessus ne sont pas concluantes, il pourrait y avoir un problème.

N'essayez jamais d'ouvrir le détecteur vous-même ! Cela annulerait la garantie !

LIMITES DU DÉTECTEUR DE FUMÉE

Le détecteur de fumée est uniquement conçu pour être utilisé dans les maisons individuelles (pas pour les locaux commerciaux). Dans les immeubles à plusieurs logements, des détecteurs de fumée distincts doivent être installés dans chaque logement. Les détecteurs de fumée ne peuvent déclencher l'alarme que s'ils détectent de la fumée. Les détecteurs de fumée réagissent aux particules de combustion présentes dans l'air, et non à la chaleur, aux flammes ni au gaz. Ce détecteur de fumée est conçu pour émettre une alarme sonore claire en cas de propagation d'un incendie. Cependant, de nombreux incendies se développent très rapidement, parce qu'ils ont été allumés ou, dans certains cas, conduisent à des explosions. Les incendies peuvent également se produire en raison d'une négligence ou d'un manque d'attention. Il est possible que la fumée N'ATTEIGNE PAS le détecteur de fumée ASSEZ RAPIDEMENT pour permettre aux occupants de quitter la maison à temps. Les détecteurs de fumée ne fournissent pas une protection illimitée. Il est toujours possible qu'un détecteur de fumée tombe en panne. Par conséquent, les détecteurs de fumée doivent être vérifiés chaque semaine et remplacés après 10 ans. Si l'alarme se déclenche alors que le détecteur de fumée n'est PAS en phase de test, le détecteur de fumée signale la présence de fumée. UNE ALARME EXIGE TOUJOURS UNE ATTENTION ET UNE RÉACTION IMMÉDIATES !

GARANTIE GARANTIE LIMITÉE

Weckx B.V. garantit à l'acheteur initial que le détecteur de fumée ci-joint sera exempt de tout défaut de matériau et de fabrication dans le cadre d'une utilisation et d'un service privés normaux pendant une période de 10 ans pour le TLB-10 et pour le TLB-10i à compter de la date d'achat. La garantie sur le produit de remplacement s'applique pour la période restante de la garantie originale de l'alarme achetée à l'origine, c'est-à-dire à partir de la date d'achat du produit original et non de la date de réception du produit de remplacement. Weckx B.V. se réserve le droit de proposer un produit alternatif comparable au produit à remplacer si le modèle original n'est plus disponible ou en stock. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, un abus, un démontage, une utilisation inappropriée ou un manque de précautions raisonnables du produit ou des applications non conformes aux instructions. Elle ne couvre pas les événements et circonstances indépendants de la volonté de Weckx B.V., comme les cas de force majeure (incendie, intempéries, etc.). Elle ne s'applique pas aux magasins, centres de service, revendeurs ou agents. Weckx B.V. ne reconnaît aucune modification apportée à cette garantie par des tiers. Weckx B.V. ne peut être tenue responsable de tout dommage direct ou indirect causé par la violation de toute garantie expresse ou implicite. Sauf dans la mesure permise par la loi applicable, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier est limitée à une durée de 10 ans. Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires. Sauf en cas de décès ou de blessure physique, Weckx B.V. ne peut être tenue responsable de tout défaut d'utilisation, de tout dommage, de tout frais ou de toute pénalité encourus en rapport avec ce produit, de toute perte, de tout dommage ou de toute perte indirecte ou consécutive encourus par vous ou par tout autre utilisateur de ce produit. Si un remplacement sous garantie est nécessaire, retournez le produit à votre fournisseur.

CONSERVEZ CE MANUEL EN LIEU SÛR !

THUISLINK

rookmelder

lithium batterij gevoed gedurende 10 jaar

détecteur de fumée

pile au lithium alimentée pendant 10 ans

handleiding / manuel

